

Lüftungen im Hunziker Areal

V4 Verbundlüftung

Häuser:

- Dialogweg 2

Merkmale:

- Luftwechsel in allen Räumen ist gewährleistet
- mehrere Kleinventilatoren
- hohe Luftqualität ist gewährleistet
- die Zuluft ist vorgewärmt (WRG)


Unterhalt Bewohner*innen:

- Kleinventilatoren hinter der Platte der Zimmertüren absaugen (1x im Monat)
- Abluftrevisionsdeckel in der Küche, Badezimmer und im WC absaugen (1x im Monat)

Wartung durch Baugenossenschaft mehr als wohnen:

- jährliche Reinigung und Funktionskontrolle der Anlage
- regelmässiger Filteraustausch

Visualisierung des Systems:

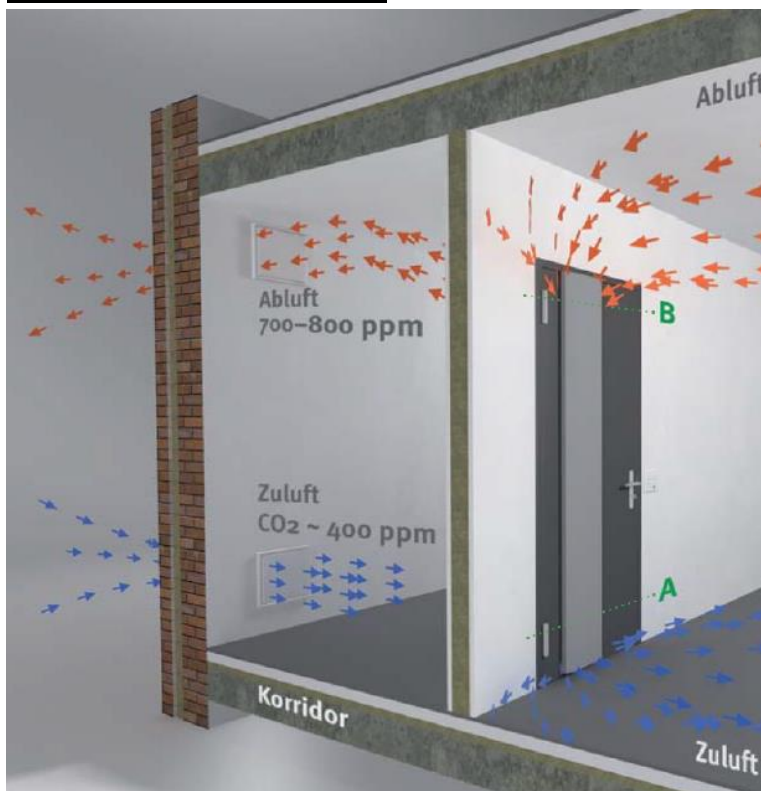

Dampfabzug über dem Kochherd

In allen Küchen im Hunziker Areal verbaut

Merkmale:

- Umluftfilteranlage Electrolux
- der Dampf wird angesaugt und via Aktivkohlefilter gereinigt und anschliessend wieder in die Wohnung gelassen

Unterhalt Bewohner*innen:


- Wechsel der Aktivkohlefilter gemäss Anleitung im Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=9fsishCeUmQ> mindestens 1x im Jahr (je nach Nutzung). Die Filter können **kostenlos an Réception** (Hagenholzstrasse 104b) bezogen werden



Übersicht der Lüftungen im Hunziker Areal

Komfortlüftungen (V1, V2, V4)

Abluftanlagen (V5, V5a)

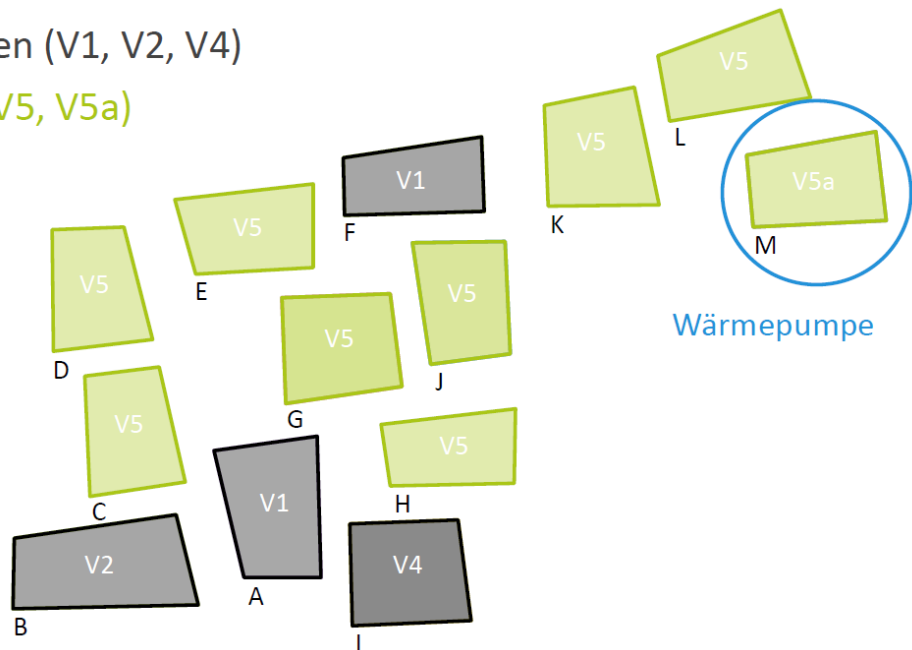

Begriffe

Aussenluftdurchlässe:



Abluftventilatoren:



WRG = Wärmerückgewinnung (Die Wärme der Luft aus den Innenräumen wird für die Erwärmung der Aussenluft genutzt)